


«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава
Администрации сельского поселения
Раевский сельский совет
Муниципального района
Альшеевский район
В.А. Кильчурин

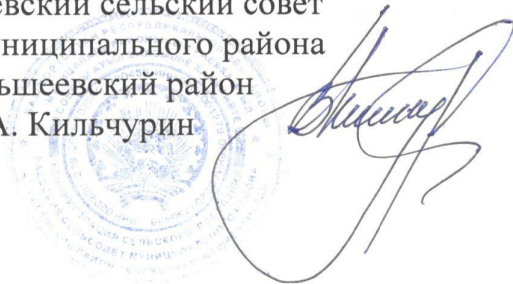

Директор
ООО «Альшеевские тепловые сети»
Р.И.Калимуллин
«01» апреля 2025 год



ПЛАН
мероприятий по подготовке
тепловых сетей и котельного оборудования
ООО «Альшеевские тепловые сети»
к отопительному периоду
2025-2026 гг

с.Раевский
2025 год

Общие сведения об организации.

ООО «Альшеевские тепловые сети» относится к предприятиям жизнеобеспечения и является социально-значимой организацией района.

Основными видами деятельности организации являются производство и передача тепловой энергии, потребителями которого являются население и объекты социально-культурного быта. В ведении предприятия находятся 6 газовых котельных. Для целей выработки тепловой энергии в котельной установлены 23 водогрейных котла разных модификаций мощностью 17 Гкал/час.

В качестве котельно-печного топлива ООО «Альшеевские тепловые сети» используется природный газ. Поставщик ресурса: ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», договор поставки газа №60588 от 28 августа 2017 г.

Для подачи и хранения аварийного топлива (дизельное) смонтировано топливное хозяйство котельных №1, №2, №6.

Потребители тепловой энергии по удельному весу распределяются следующим образом:

- бюджетные потребители-36 ед.
- население-1401 ед.
- прочие объекты -18 ед.

Общий объем отапливаемых зданий составляет 443,999 тыс. м³, отапливаемая площадь 148 тыс. м².

Система теплоснабжения закрытая. Общая протяженность тепловых сетей ООО «Альшеевские тепловые сети» составляет 13.4 км. в двухтрубном исчислении.

Ежегодно, согласно утвержденного плана производства работ, собственными силами предприятия производится замена ветхих сетей протяженностью от 0,1 до 0,3 км.

К началу отопительного сезона своевременно и ежегодно производится ремонт внутренних помещений и производственного оборудования котельных.

Котельные ООО «Альшеевские тепловые сети» сезонные, работают только в отопительный сезон (232 дня), начало и прекращение подачи тепловой энергии производится на основании Постановления главы Администрации МР Альшеевский район и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ) п.11.7. (при установившейся средней суточной температуре наружного воздуха +8 0С). В качестве теплоносителя используется горячая вода. Котельные работают по температурным графикам: 95-70°С без ГВС. Температура теплоносителя (при температуре наружного воздуха +8) в прямом трубопроводе 62,7°С, в обратном — 50,1°С.

Анализ прохождения прошлых отопительных периодов. (2022-2023,2023-2024,2024-2025гг)

Анализ прохождения прошлых отопительных периодов (2022-2023,2023-2024,2024-2025гг) показал, что ресурсоснабжающей организацией ООО «Альшеевские тепловые сети» был выполнен необходимый комплекс работ по обеспечению стабильного

функционирования инженерных систем теплоснабжения, находящихся на балансе Администрации сельского поселения Раевский сельсовет Альшеевского района, РБ.

Отопительные периоды прошлых лет прошли достаточно стабильно, не было допущено фактов перебоев и остановов в системе теплоснабжения и других крупных аварий на объектах с отключением систем жизнеобеспечения.

В рамках проекта по «Модернизации системы теплоснабжения села Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» был произведен комплекс работ по реконструкции котельных №1 и №2 с установкой блочно-модульных котельных и аварийных топливных хозяйств к ним, а также реконструкция тепловых сетей от этих котельных протяженностью 8722м в трассовом, двухтрубном исчислении.

Приуральским Управлением Ростехнадзора, по завершению строительно-монтажных работ, была проведена проверка в отношении подвергшимся реконструкции объектов, замечаний к объектам на стадии проверки не выявлено и в соответствии с установленным регламентом, получено разрешение дальнейшую эксплуатацию.

После реализации проекта по «Модернизации системы теплоснабжения села Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» улучшилось качество и надежность для 2005 потребителей коммунальных услуг.

В целом, системы теплоснабжения (котельной №1, котельной №2 и тепловые сети от них) для работы на основном топливе в отопительные периоды 2023-2024, 2024-2025 гг отработали без замечаний.

Проведение подготовительных работ к отопительному 2024-2025 гг. осуществлялось в соответствии с Распоряжением Главы администрации Альшеевский район Республики Башкортостан от 20 мая 2024 года № 208 «Об обеспечении устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения в осенне-зимний период 2024-2025 годов».

По данным Государственной статистической отчетности, по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 ноября 2024 года техническая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района к работе в условиях зимнего периода 2024/2025 гг. по основным показателям составила-100 %.

Запас резервного топлива для котельных ООО «Альшеевские тепловые сети», по состоянию на 01 сентября 2024 года в целом составил:

- дизельное топливо- 0,0457 тонны в расчете на 3 дня работы.

В период прохождения отопительного периода 2024/2025, поставки топлива (газ природный) ПАО «Газпром газораспределение Уфа», осуществлялись стабильно.


Запасы материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01 сентября 2024 года составили 100%, объем финансов на эти цели составил 300т.руб, что подтверждается локальными документами.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, Приуральским Управлением Ростехнадзора в период с 05.08.2024 по 05.09.2024 года, проведена проверка готовности теплоснабжающей организации ООО «Альшеевские тепловые сети» к отопительному периоду 2024/2025 годов, по результатам которой паспорт готовности получен **своевременно**.

Исходя из данных (приложение №1) сравнительного графического анализа погодных условий, следует, что погодные условия минувших отопительных сезонов соответствуют сведениям данных гидрометцентра. Резких аномальных перепадов температуры окружающего воздуха в вышеуказанный период не зафиксировано (приложение №1).

Сравнительный анализ погодных условий

Средняя температура воздуха

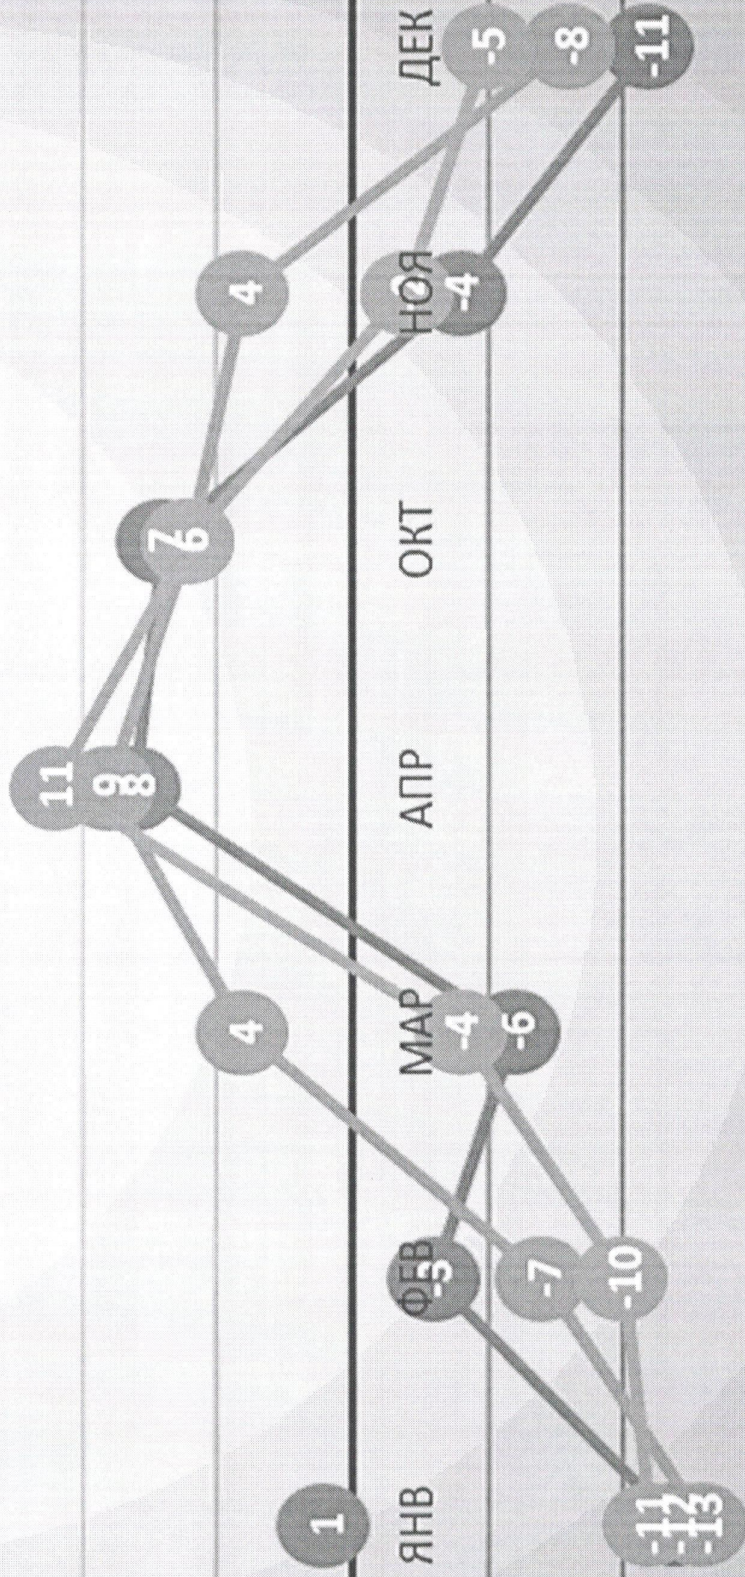

— 2022 — 2023 — 2024

Аварийные ситуации в период отопительного сезона (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 гг).

Аварийные ситуации — количество 0 ед.

- аварий/дефектов наружных центральных систем теплоснабжения, перерывов в поставке теплоносителя- не зарегистрировано;
- обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в ОДС (оперативно-диспетчерская служба) предприятия - не зарегистрировано;
- случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления- не зарегистрировано.

Подача тепловой энергии производится непрерывно, круглосуточно. ООО «Альшеевские тепловые сети» обеспечивает соблюдение температурного режима тепловой энергии, поддерживает температуру сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком, указанным в договоре теплоснабжения с абонентами.

Согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах $\pm 3\%$ от установленного температурного графика. Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на $+5\%$. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Снижение параметров давления теплоносителя —за отопительный период —не наблюдалось.

« УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Альшеевские тепловые сети»

Р.И.Калимуллин

«01» апреля 2025год

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года
ООО «Альшеевские тепловые сети»

№ п/п	Мероприятия		Срок исполнения	Исполнитель
1	Выполнение текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей, согласно программы ремонта	Запись в паспорте котлоагрегата /в журнале ремонта	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей
2	Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования оборудования котельных и тепловых сетей согласно утвержденного графика	Заключение экспертизы промышленной безопасности, заключение технического диагностирования	Согласно графика ЭПБ и ТД	Инженер ПТО
3	Подготовка газового хозяйства	Паспорт готовности к ОЗП 2025-2026	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера
4	Подготовка оборудования химводоочистки котельных	Паспорт готовности к ОЗП 2025-2026	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей
5	Подготовка электрооборудовани я, тепловой автоматики системы диспетчеризации котельных	Запись в журнале ремонта	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей
6	Очистка, промывка теплообменного оборудования котельных	Запись в журнале ремонта	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей
7	Проверка готовности резервных топливных хозяйств котельных к работе ОЗП	Акт проверки работоспособности	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей),

				мастер участка тепловых сетей
8	Обеспечение функционирования эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб(пункт 1 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной диспетчерской и аварийной служб (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <u>раздела 15</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003г.152 N 115 (далее -Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами <u>278, 363 и 364</u> Правил промышленной безопасности. (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами <u>43 - 45</u> Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, <u>пунктом 2.3.23</u> Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <u>пунктом 238</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <u>статьей 10</u> Федерального закона о промышленной безопасности (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами <u>2.1.2, 2.1.3</u> Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные <u>пунктом 228</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с <u>Правилами</u> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО

		приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н. (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)		
		Копии утвержденных в соответствии с <u>пунктом 2.3.48</u> Правил N 115 и <u>пунктом 236</u> Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
9	Выполнение наладки тепловых сетей(пункт 2 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении) и осуществления контроля за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с <u>пунктом 6.2.1</u> Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	До 15 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
10	Обеспечение качества теплоносителя (пункт 4 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкция по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями <u>пункта 12.9</u> Правил N 115, <u>пункта 278</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
11	Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные <u>Правилами</u> коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	До 15 сентября 2025 года	Инженер ПТО
12	Обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе качество тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с <u>пунктом 2.7.10</u> Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные <u>пунктом 2.7.13</u> Правил N 115 (исполнительная документация)	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей
13		Копии паспортов водогрейных котельных установок и оборудования, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	До 15 сентября 2025 года	Инженер ПТО

	Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) с <u>пунктом 13.2</u> Правил N 115; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)		
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с <u>пунктом 3.1.3</u> Правил N 115 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями <u>пункта 3.3.14</u> Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные <u>пунктом 6.2.32</u> Правил N 115 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопровода тепловых сетей в соответствии с <u>пунктом 6.2.10</u> Правил технической эксплуатации тепловых сетей энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами <u>6.2.34 - 6.2.37</u> Правил N 115. (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами <u>5.3.37, 6.2.17, 12.18</u> Правил N 115. Трубопроводы тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов подвергаются очистке: О проведении промывки (продувки) трубопроводов необходимо составить акт. В котельной необходимо вести журнал (ведомость) по водоподготовке и водно-химическому режиму котлов для записей результатов анализов воды, пара,	До 15 сентября 2025 года	И.О. главного инженера (начальник участка тепловых сетей), мастер участка тепловых сетей

		конденсата, реагентов, о продувках котлов и операциях по обслуживанию оборудования водоподготовки в соответствии с утвержденной режимной картой и периодичностью химического контроля. При каждой остановке котла для чистки внутренних поверхностей его элементов в журнале по водоподготовке производится описание физико-механических свойств и толщины отложений, накипи и шлама		
		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	До 15 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ. (подпункт 9.3.26 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (подпункт 9.3.26 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора в соответствии с требованиями статьи 9 Закона о промышленной безопасности (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
		Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	До 01 сентября 2025 года	Инженер ПТО
14	Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи решений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - Правила N 85) <11>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении	До 15 сентября 2025 года	Инженер ПТО

	Разработка и согласование с органами местного самоуправления порядка (плана) действий по локализации и последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями <u>пункта 1 5.4.3</u> Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <10>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные <u>пунктом 386</u> Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил)	До 15 сентября 2025 года	Инженер ПТО
15	Обеспечение отсутствия невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделения) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований <u>пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и <u>пунктов 394, 396 - 399, 403</u> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <u>пунктом 2</u> части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым <u>пункта 2</u> статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	До 15 сентября 2025 года	Инженер ПТО

Инженер ПТО

А.Р. Шкабарня